

Notas SIE:

- Nível de iluminação para todos ambientes de circulação = 5 lux
- Todas luminárias de emergência deverão ser do tipo bloco autônomo com bateria interna com tensão inferior a 30 Vcc
- Todas luminárias deverão ser acionadas de forma automática no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica
- Todas luminárias deverão possuir autonomia mínima de 1 horas
- Todas luminárias serão instaladas fixas na parede na altura indicada na prancha


Notas SAL:

- Para esta edificação deverão ser instaladas placas fotoluminescentes. As placas devem atender a ABNT NBR 16820
- As placas fotoluminescentes serão instaladas fixas nas paredes da edificação, altura e tamanho da placa estão indicados na prancha
- Descrição das placas na tabela

LEGENDA:

	- Bloco autônomo - SIE - LED
	- Bloco autônomo - SIE - LED 2 faroletes
	- Placa fotoluminescente de Saída
	- Placa fotoluminescente de Saída à Direita
	- Placa fotoluminescente de Saída à Esquerda

LEGENDA DAS PLACAS FOTOLUMINESCENTES				
COD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		Orientação do sentido da saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência.
S2				
S12		Saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente Mensagem "SAIDA" com altura de letra superior a 50mm.	Indicação de portas de saída de emergência.

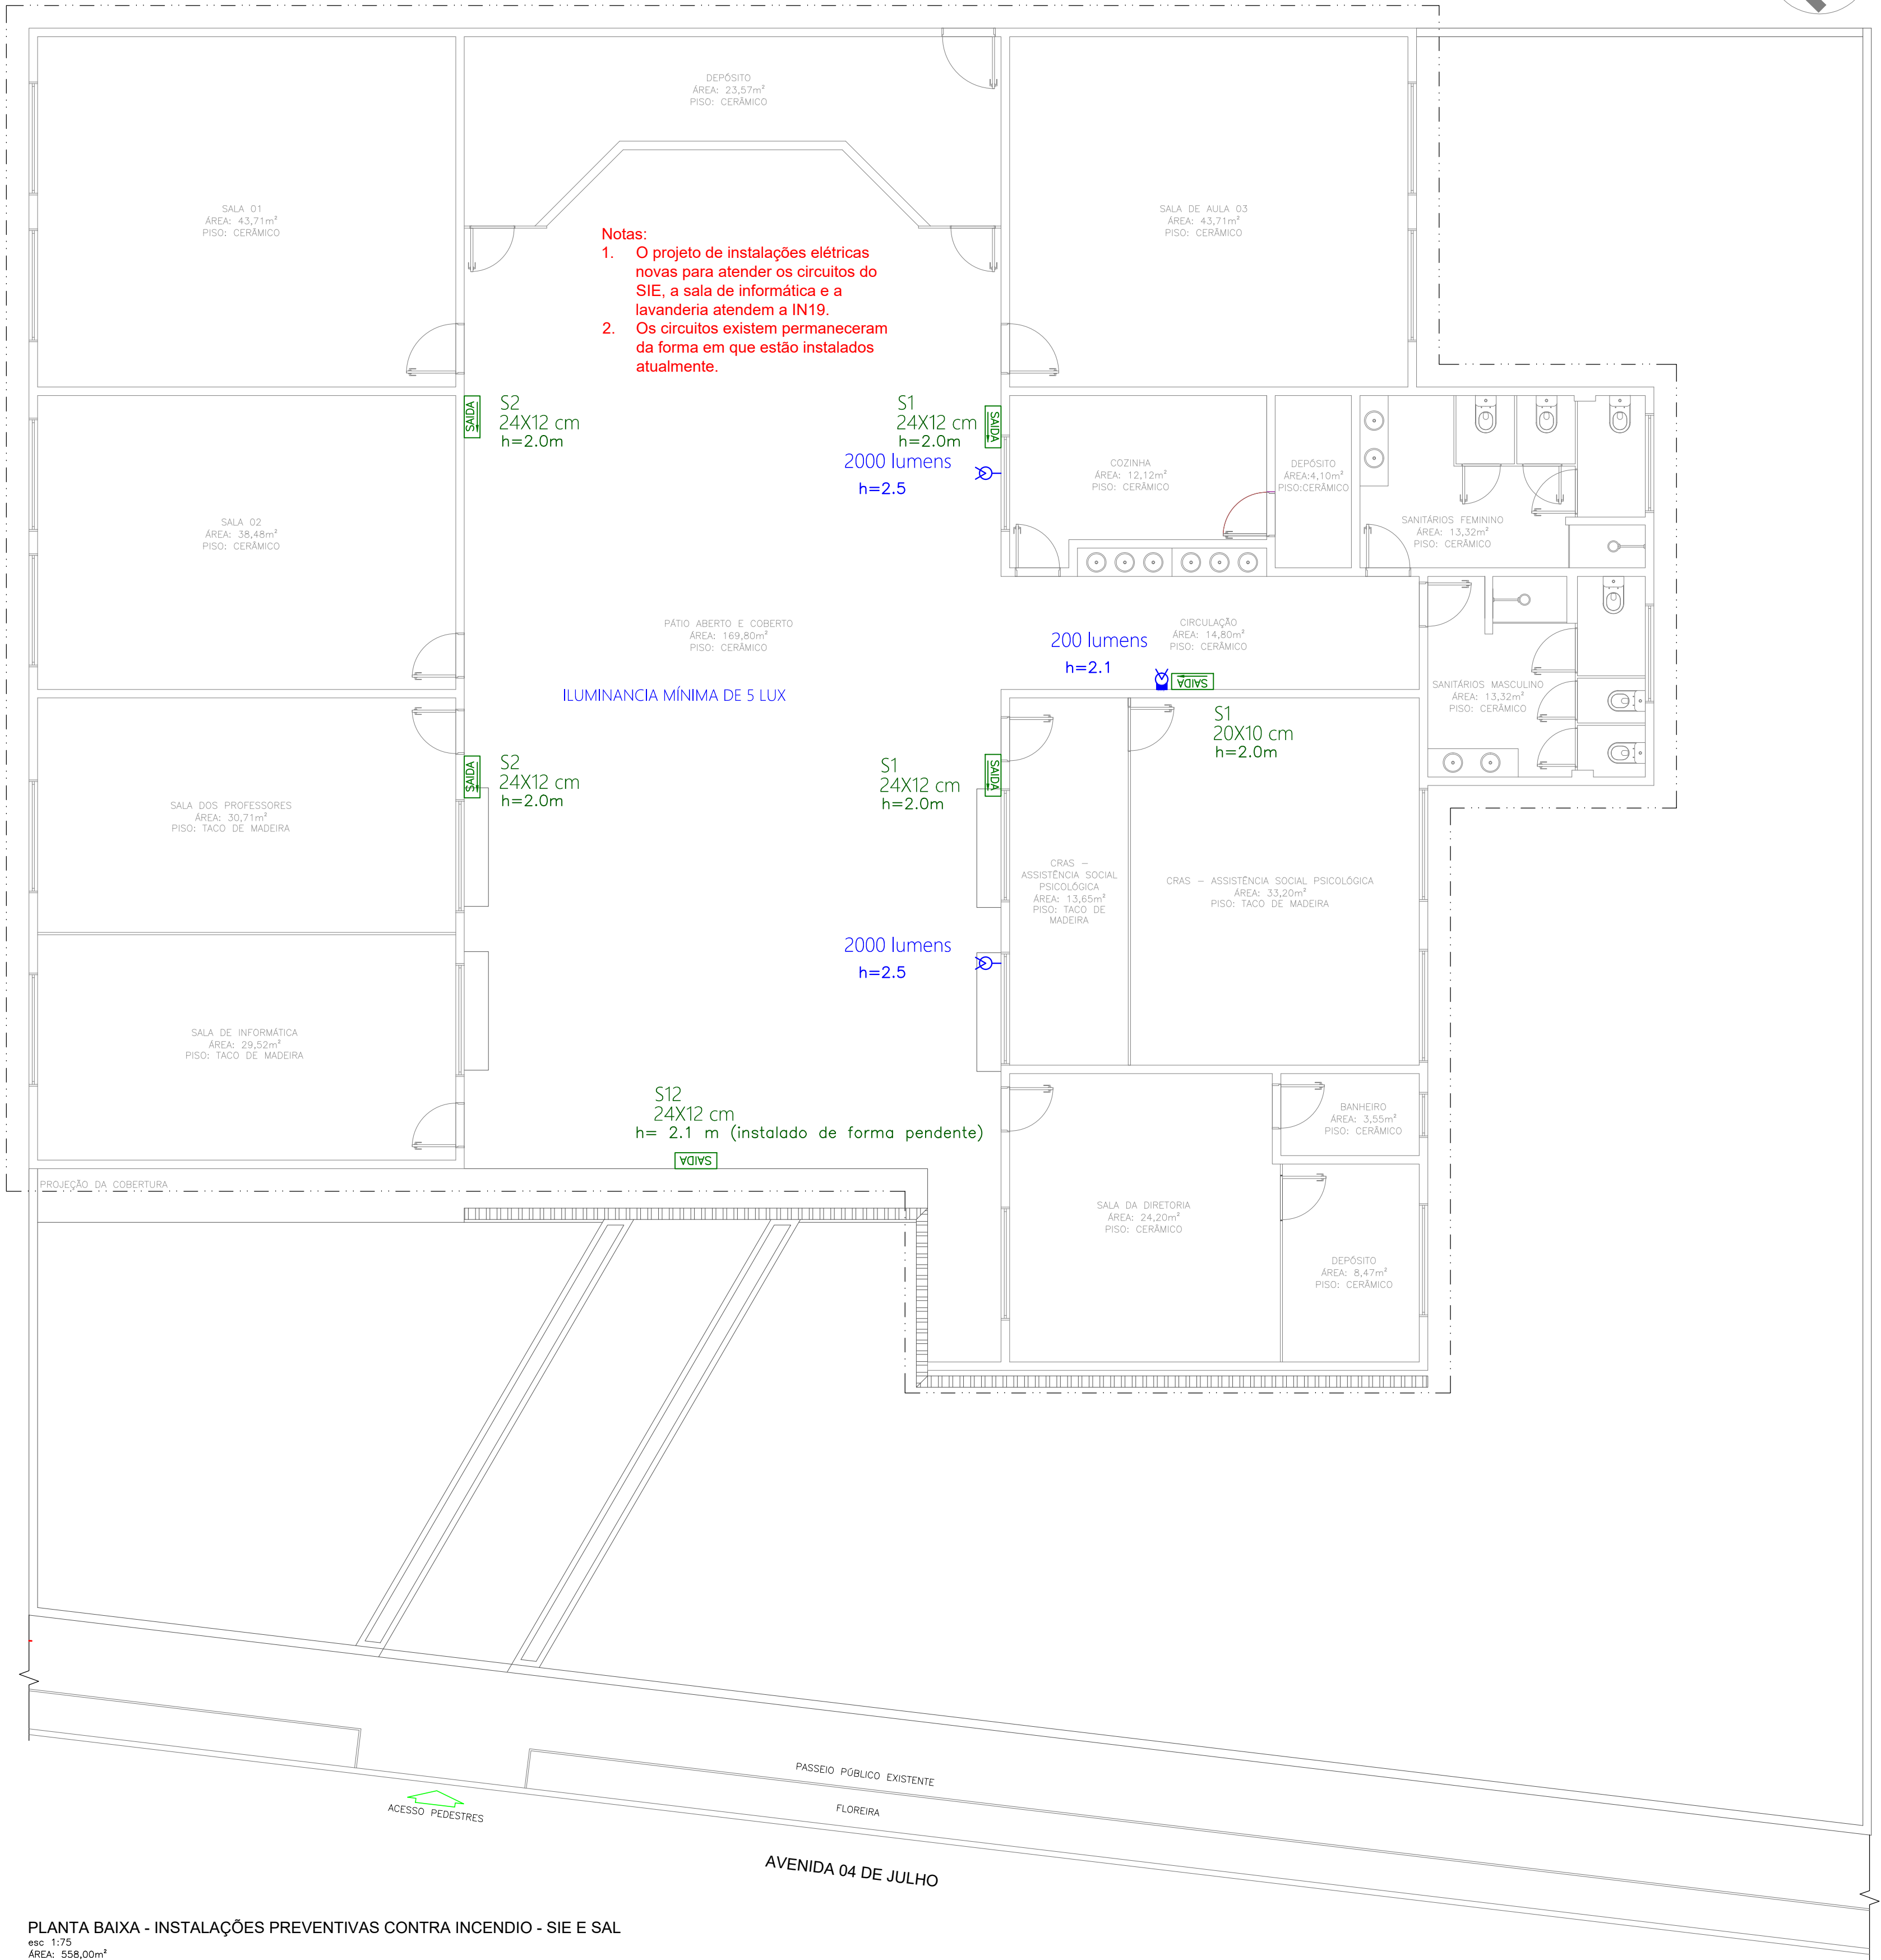



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE • CAMBI-CAMPO ERÉ • CUNHA PORÃ • CUNHATAÍ • FLOR DO BERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO • PALMITOS-RIQUEZA-ROMELA • LÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: **Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro**
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (049) 3664-0282**
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

OBRA: **REFORMA DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MAURO DAGOSTIN**
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA/SC 104.349-0

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
PLANTA BAIXA PROJETO ELÉTRICO PPCI

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

LOCAL: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

DESENHO:
Mauro

Nº DESENHO:
02/2023/novembro

ASSINATURA:

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
CNPJ 01.612.116/0001-44

DATA:
NOVEMBRO DE 2023

ÁREA:
558,00m²

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
PPCI ÚNICA