VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

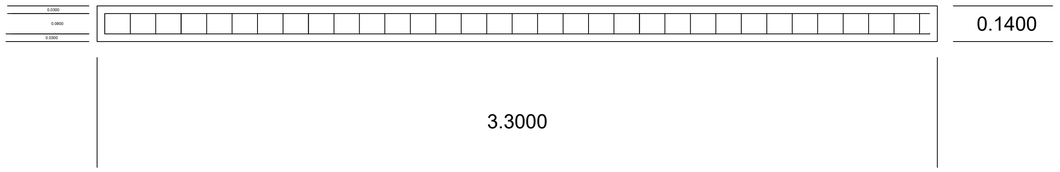

PERFIL LONGITUDINAL DAS VIGAS

ESC 1000/10

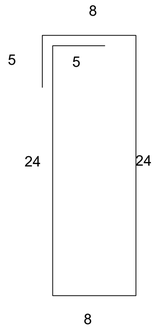









ESTRIBOS DAS VIGAS

ESC 1000/2

VB1 A VB2

6Ø12MM C/3000CM

ESTRIBO

200Ø5MM C/74CM

ESPAÇAMENTO 15CM

ESTRIBO SUPLEMENTARES

200Ø5MM C/18CM

AS BARRAS DE AÇO DOS PILARES NÃO PODERÃO TER IMENDAS.

AS BARRAS DE AÇO DAS VIGAS PODERÃO TER EMENDAS POR TRANSPASSE, DE NO MINIMPO 60CM.(50X O DIAMETRO). AS EMENDAS DEVEM SER ALTERNADAS AO LONGO DA ARMADURA, NUNCA NO MESMO LOCAL.

REGIÕES IDEAIS: AS EMENDAS DEVEM SER FEITAS EM ÁREAS DE MENORES ESFORÇOS, GERALMENTE PRÓXIMAS AOS APOIOS (PILARES).

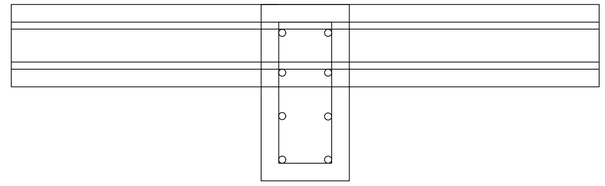

DETALHAMENTO DO TRANSPASE DA FERAGEM DA VIGA NO PILAR

ESC 1000/2

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ

OBRA:
MURO DO GINÁSIO MUNICIPAL

ENDEREÇO OBRA:
AV. 04 DE JULHO , CUNHATAÍ-SC

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
gov.br Documento assinado digitalmente
MATEUS PERSCH
Data: 06/05/2026 08:31:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
MATEUS PERSCH
Engenheiro civil
CREA 206901-0

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:
DIRCEU HOSS:52607852900 Assinado de forma digital por DIRCEU HOSS:52607852900 Dados: 2026.06.15 17:21:05 -03'00'
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC
CNPJ: 01.612.116/0001-44

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
MATEUS PERSCH

DATA:
MARÇO 2026

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA

ÁREA TOTAL:
67.00m²

PRANCHA:
3/4